THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - QUẬN TÂN BÌNH

QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TL 1/2000 KHU DÂN CƯ PHƯỜNG 3

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

THƯỚC TỶ LỆ

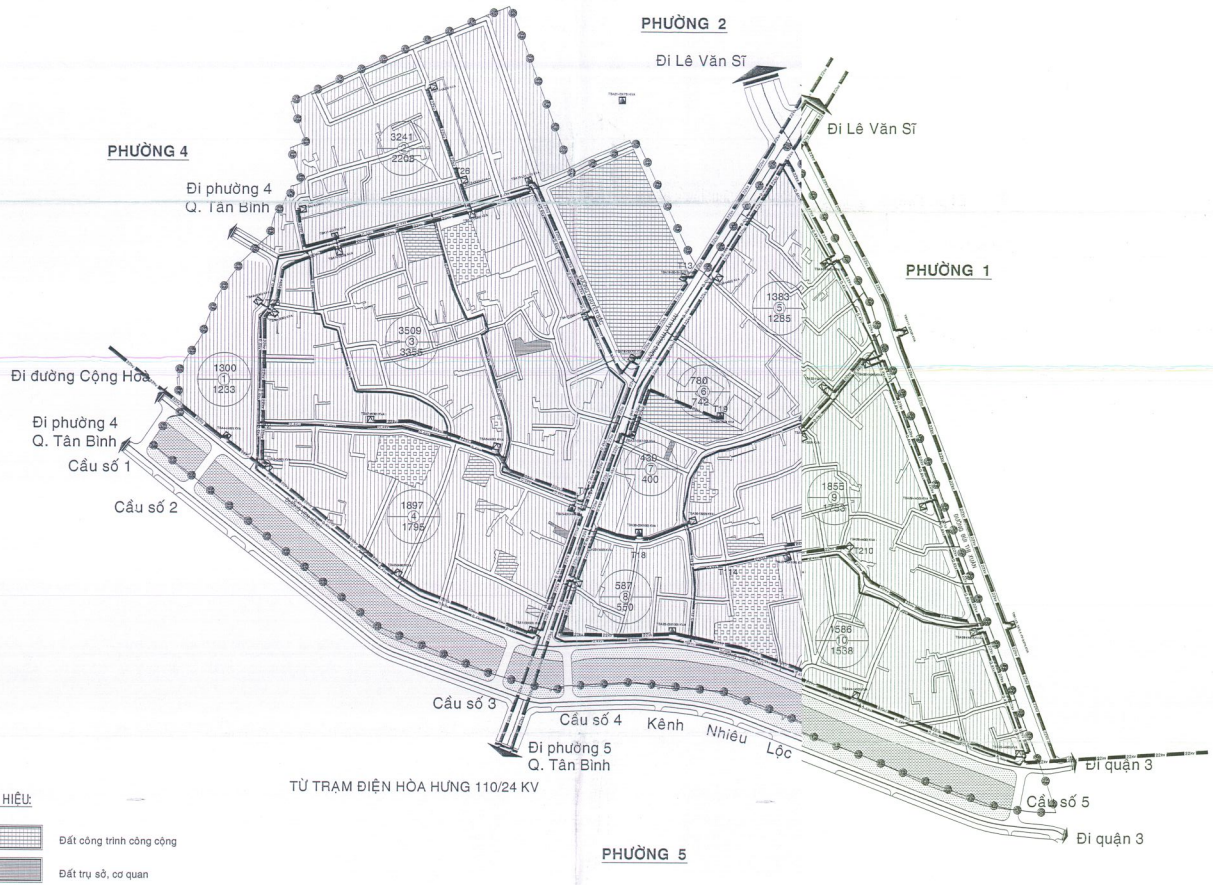

KÍ HIỆU:

- Đất công trình công cộng
- Đất trụ sở, cơ quan
- Đất trường học
- Đất tôn giáo
- Đất ở chỉnh trang
- Đất CV cây xanh TDTT
- Đất kênh rạch ao hồ
- Đường giao thông chính
- Đường giao thông nội bộ
- Ranh quy hoạch

GHI CHÚ:

- T110 — Trạm biến áp hiện hữu
- T210 — Trạm biến áp tương lai
- Tuyến cáp ngầm 22kv dự kiến.
- Tuyến cáp ngầm 0.4kv dự kiến.

TÊN Ô PHỐ — DÂN SỐ (người) — CÔNG SUẤT(kw)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1540/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2008

CHỦ TỊCH
Thái Thị Dự
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC TP. HCM
KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 4602 / KTTD - SQHKT NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2008

GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

CƠ QUAN THOẢ THUẬN:
KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ NGÀY THÁNG NĂM

CHỦ ĐẦU TƯ:
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Q. TÂN BÌNH
KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ NGÀY THÁNG NĂM

PHÓ GIÁM ĐỐC
KS. Trịnh Công Hải

CÔNG TRÌNH: QH ĐIỀU CHỈNH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TL 1/2000 KHU DÂN CƯ PHƯỜNG 3, QUẬN TÂN BÌNH

TÊN BẢN VẼ: BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

BẢN VẼ: QH 07	GHÉP: 1 A1	TỶ LỆ: 1 / 2000	NGÀY: ../../ 2008
THỂ HIỆN	KS. PHAN VĂN HOÀI NHÂN		
THIẾT KẾ	Ths.KS. TRƯƠNG CÔNG ĐÌNH		
CHỦ NHIỆM	Ths.KTS. HỒ VIẾT VINH		
QL.KỸ THUẬT	KS. ĐẶNG ĐỨC TIẾN		

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
KTS. NGUYỄN ÁNH TUYẾT

ACSA VAR.design
C.TY TNHH XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC MIỀN NAM
VĂN PHÒNG KIẾN TRÚC SƯ HỒ VIẾT VINH
ĐỊA CHỈ: 118/148 BÁCH ĐẰNG - P24 - QUẬN BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
TEL: 8 8040115 FAX: (84) (8) 8040115

* NGUỒN ĐIỆN:

- NGUỒN CẤP ĐIỆN CHO KHU VỰC LÀ NGUỒN ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA QUA TUYẾN CÁP NGẦM 22KV TỪ TRẠM BIẾN THẾ 110KV-2X63MVA (TRẠM 110 HÒA HƯNG) DẪN TỚI.

* HỆ THỐNG PHÂN PHỐI:

- MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI CHO KHU VỰC PHẢI ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN AN TOÀN VÀ LIÊN TỤC.
- TUYẾN TRUNG THẾ DÙNG CẤP ĐIỆN ÁP 22KV: DÀI 4 KM (BAO GỒM XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO).
- TUYẾN HẠ THẾ DÙNG CẤP ĐIỆN ÁP 0.4KV: DÀI 7 KM.
- CÁC TUYẾN CÁP 22KV DÙNG GIẢI PHÁP ĐI NGẦM. DÙNG CÁP BỌC XLPE CHÔN TRỰC TIẾP TRONG ĐẤT.
- TỔNG CÔNG SUẤT TRẠM HẠ THẾ DÂN DỤNG TRONG TOÀN KHU DỰ KIẾN LÀ 22.120KVA.
- CÁC TRẠM ĐỀU LÀ LOẠI ĐẶT TRONG NHÀ HOẶC TRẠM COMPACT.
- TỪ CÁC TRẠM HẠ THẾ CÓ CÁC PHÁT TUYẾN 0.4KV ĐƯA ĐIỆN ĐẾN CÁC HỘ TIÊU THỤ.

BẢNG TỔNG HỢP PHỤ TẢI ĐIỆN

STT	Hạng mục	Đơn vị	Số lượng
1	- Dân số	người	15 679
2	- Tiêu chuẩn cấp điện dân dụng: (dài hạn: 2.000 kwh/hộ/năm)	Kwh/hộ/năm	2.000
3	- Thời gian sử dụng công suất cực đại	h/năm	2.500
4	- Phụ tải chỉnh quận	w/người	800
5	- Điện năng dân dụng	x 10^6 Kwh/năm	31.358
6	- Công suất điện dân dụng	Kw	12.542
7	- Công suất điện các CTCC và dịch vụ	Kw	947
8	- Tổng điện năng yêu cầu có tính đến 10% tổn hao và 5% dự phòng	x 10^6 Kwh/năm	50.579
9	- Tổng công suất điện yêu cầu có tính đến 10% tổn hao và 5% dự phòng đến 2010	Kw	20.231